



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

Prot. /13/DS/80/17-007
Si prega di citare il protocollo nelle note a seguire

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000

S.O.S. Indirizzo Tecnico-Scientifico
e coordinamento dei Dipartimenti Provinciali
Responsabile del procedimento: ing. Franco Sturzi tel. 0432 - 922613
Responsabile dell'istruttoria: dott. ssa Anna Bampo tel. 0432 - 493757


Palmanova,

ARPA FVG

SEDE CENTRALE PALMANOVA

Protocollo n° **0000625 - P** del **22/01/2013**

OGGETTO: Monitoraggio in continuo dei livelli di campo elettromagnetico a radiofrequenza tramite centralina.

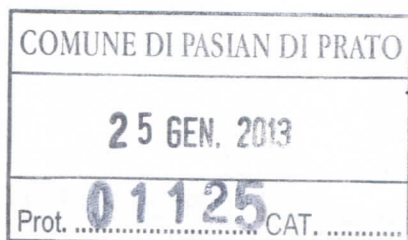

Spett. le
Comune di Piasian di Prato
Via Roma, 46-48
33037 Piasian di Prato (UD)

Ai Sigg.ri

33037 Piasian di Prato (UD)

In riferimento alla nostra nota n. 12633 in data 28/12/2012 avente come oggetto "Verifica livelli di campo elettromagnetico generati dalle antenne per la telefonia mobile installate sul traliccio in via della Pace nel Comune di Piasian di Prato (Vs. richiesta Prot. n. 17200 del 15.11.2012 acquisita al Prot. ARPA Dip. UD n. 9246 del 15.11.2012)" e a completamento di tale indagine, si trasmettono gli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata nel punto più significativo dell'area presa in esame.

Come si evince dalla scheda allegata, tutti i dati registrati nel periodo di monitoraggio rispettano i limiti di esposizione e i valori di attenzione del DPCM 08.07.03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz".

Distinti saluti.

Istruttore per la pratica
p.i. Marco Marzona tel. 0432/493796

Il Responsabile della S.O.S.
Indirizzo Tecnico-Scientifico
e coordinamento dei Dipartimenti Provinciali
ing. Franco Sturzi

Allegato: scheda tecnica




Pasian di Prato (UD) – Via Roma

DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE:

Indirizzo:	Pasian di Prato (UD) - Via Roma			
Note di posizionamento:	terrazza piano secondo	Coordinate Gauss-Boaga	2380323.6	5100944.3
		Quota s.l.m.	103 m	
		Quota s.l.s.	8.5 m	
Descrizione dell'area intorno al sito:	Nella zona del punto di misura considerato sono state individuate le seguenti sorgenti di campo elettrico:			
	Entro i 100 m	---		
	Tra 100 m e 200 m	tre stazioni radio base		
	Tra 200 m e 500 m	una stazione radio base		

Collocazione:

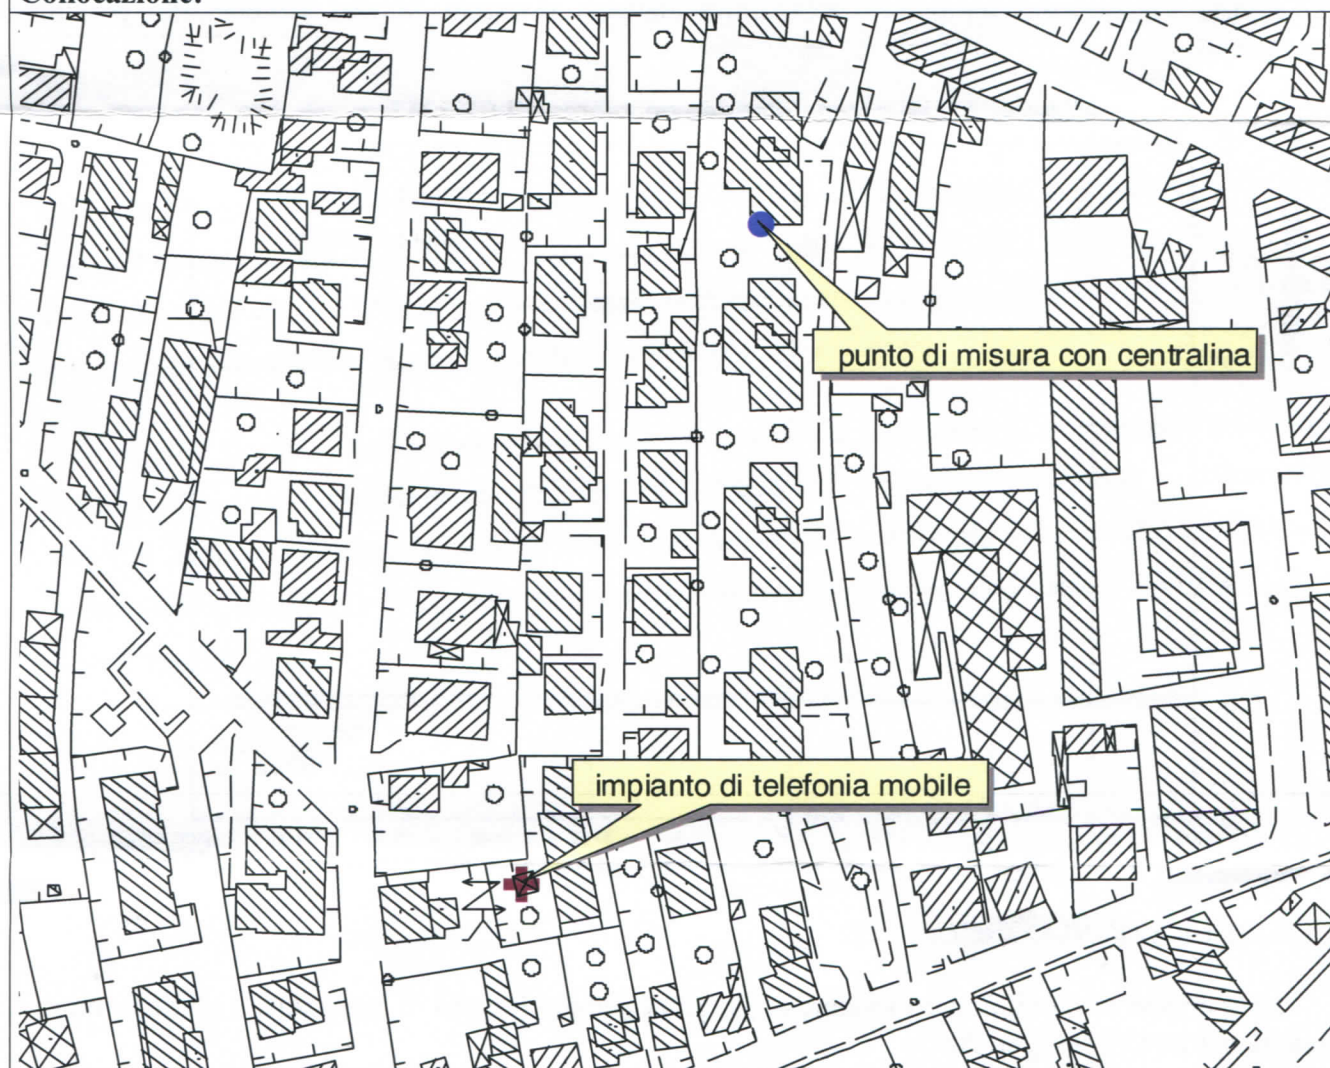




*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

DATI TECNICI E RISULTATI DELLE MISURE:

Codice centralina:	000WJ31132		
Modello del rilevatore:	EP-3DB-FUB		
Periodo di monitoraggio:	dal 09/01/2013 al 16/01/2013		
N° di dati:	1653	Limite previsto per il campo elettrico dal DPCM 8 luglio 2003:	6 V/m

	Valore efficace del campo elettrico (V/m)
MEDIA	0.53
DEVIAZIONE STANDARD	0.01
MAX	0.63
MIN	0.5
Valori superiori o uguali alla soglia di sensibilità (0.5 V/m)	625

Si riporta l'andamento temporale del campo elettrico misurato in una giornata del periodo monitorato.

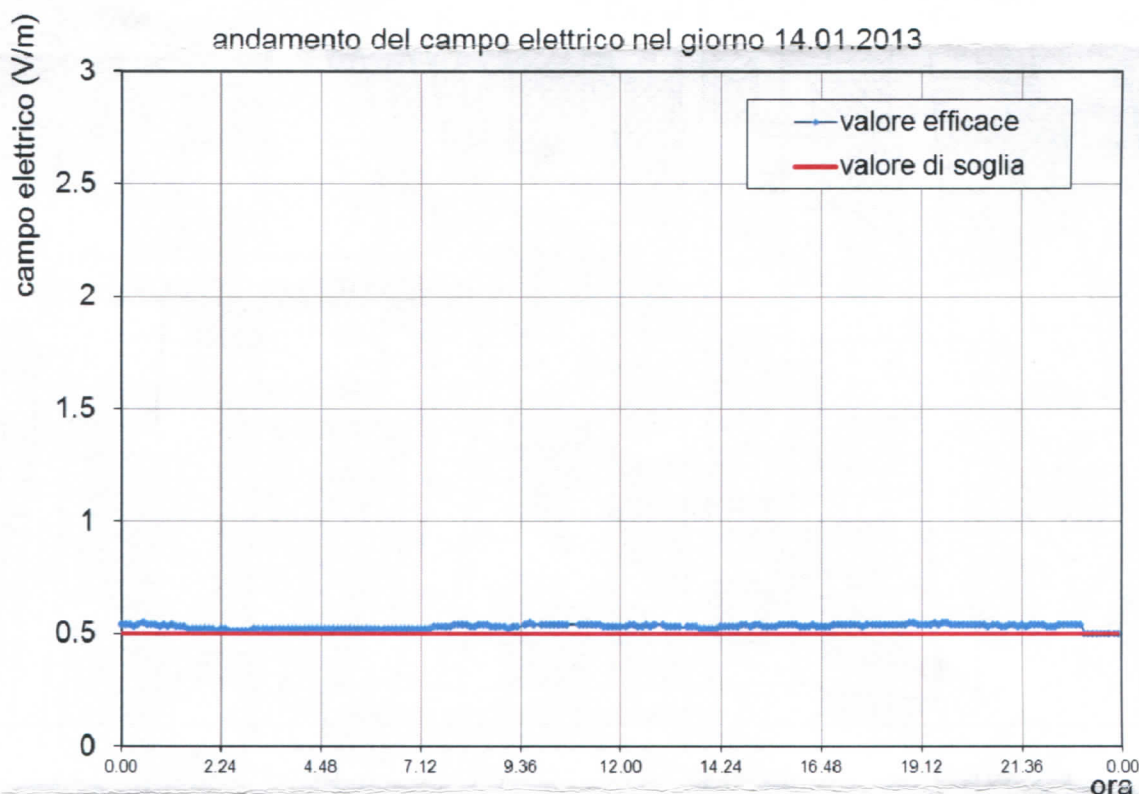

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:

Nel periodo di monitoraggio i valori registrati rispettano i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003.